
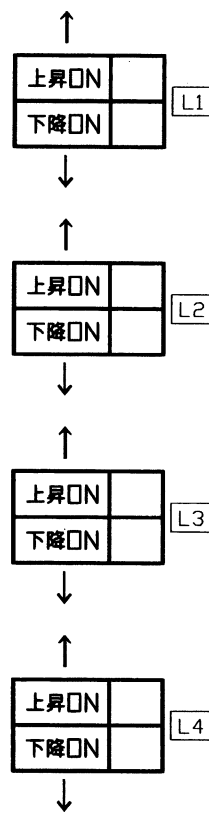


FAX: 本社(東京) 03-3495-2525 センサ事業部(浜松) 053-420-1283  
 太線枠内のご記入をお願いします。また、フロート上昇ON/下降ONどちらかをご指示下さい。

お客様名			
商社様			
希望納期	/ /	数量	

対象液	
対象液 液体比重	
使用温度	
使用用途	
設置先	<input type="radio"/> 国内 <input type="radio"/> 海外

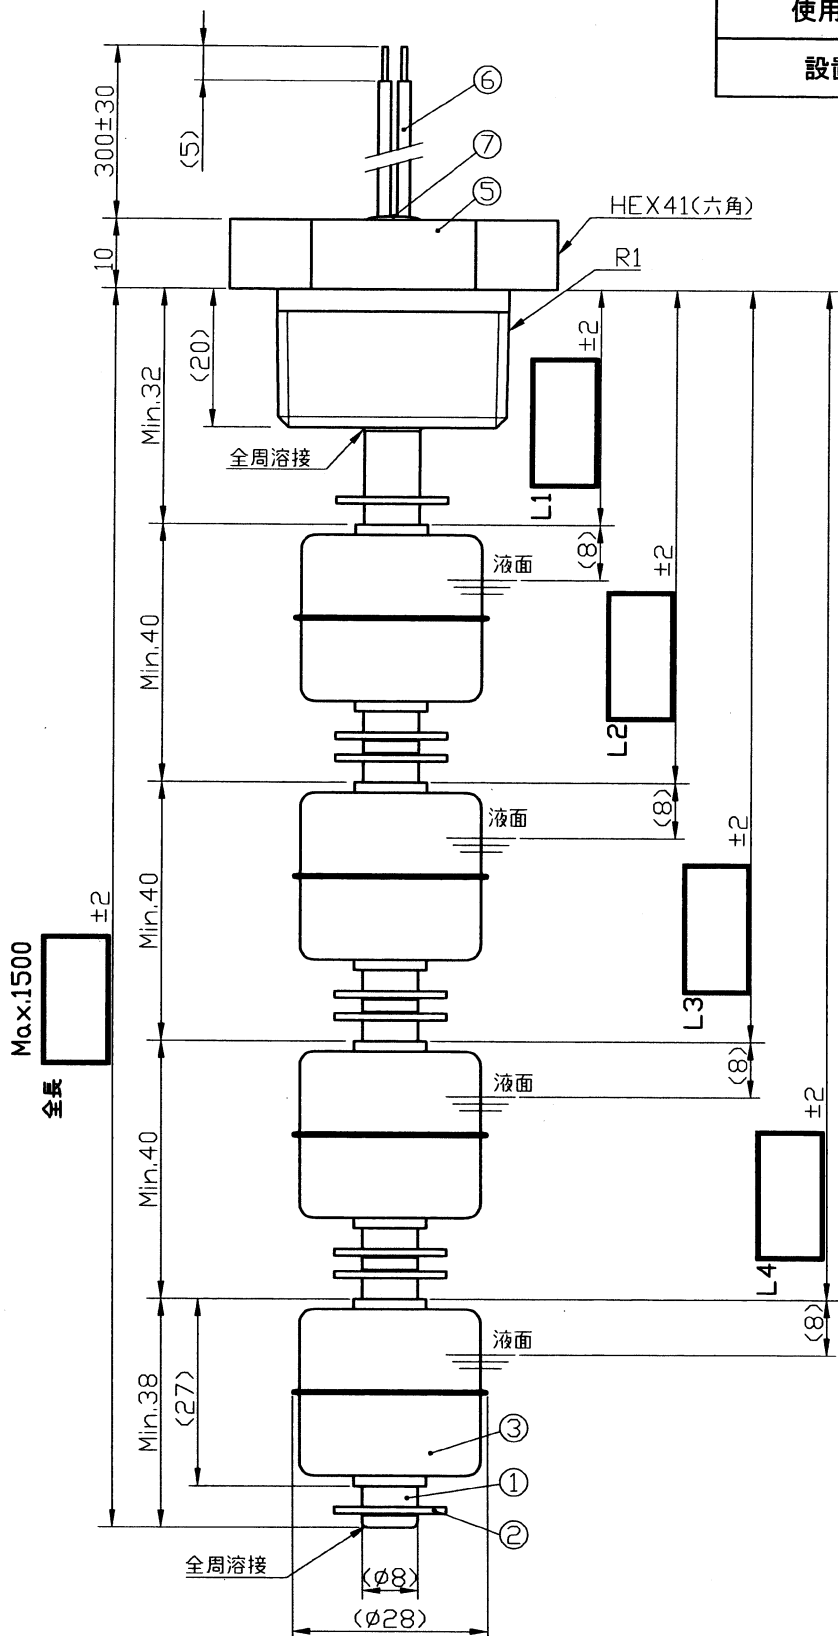

結線図

7	モールド材	EP	
6	リード線	XLPE	UL3266
5	フランジ	SUS304	
4	マグネット	Baフェライト	内部構造部品
3	フロート	SUS304	
2	ストッパ	SUS304	
1	ステム	SUS304	
品番	品名	材質・仕様	備考
	HL-M テーパねじ仕様		A4L
<b>ワッティ</b> 株式会社			1 / 1